



Reunião CBH-SMT


UHE Itupararanga

03/jan/2022

VOTORANTIM
energia

UHE Itupararanga

Descrição das defluências

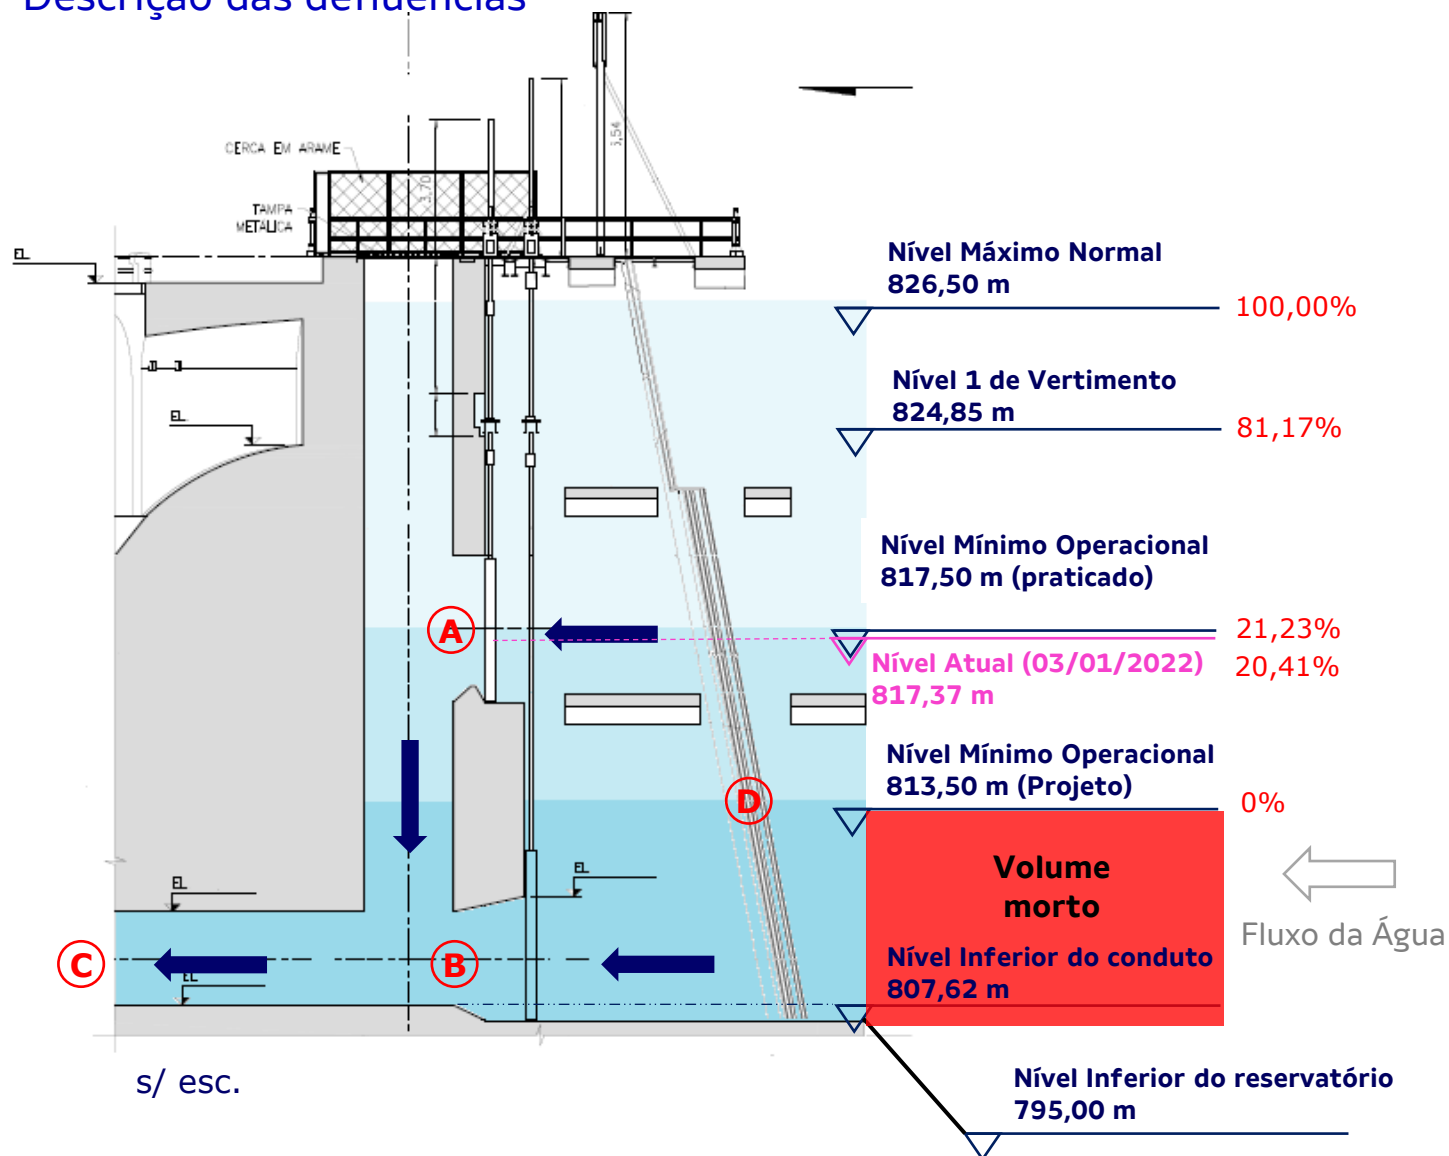

Cenário atual

- Nível atual: 817,37m (20,41%)
- Vazão afluyente (janeiro) – 15,53m³/s
- Vazão afluyente MLT (janeiro) – 20,30m³/s
- Vazão afluyente % (janeiro) – 76,46% da MLT

- A** Tomada D'água Superior
- B** Tomada D'água Inferior
- C** Segue para do canal de adução e usina
- D** Grade

UHE Itupararanga


Níveis do Reservatório

Dezembro

Redução da vazão defluente de 2,50 m³/s para 2,25 m³/s após deliberação do CBH-SMT

Redução da vazão defluente de 2,25 m³/s para 2,00 m³/s após deliberação do CBH-SMT

Redução da vazão defluente de 2,00 m³/s para 1,75 m³/s após deliberação do CBH-SMT

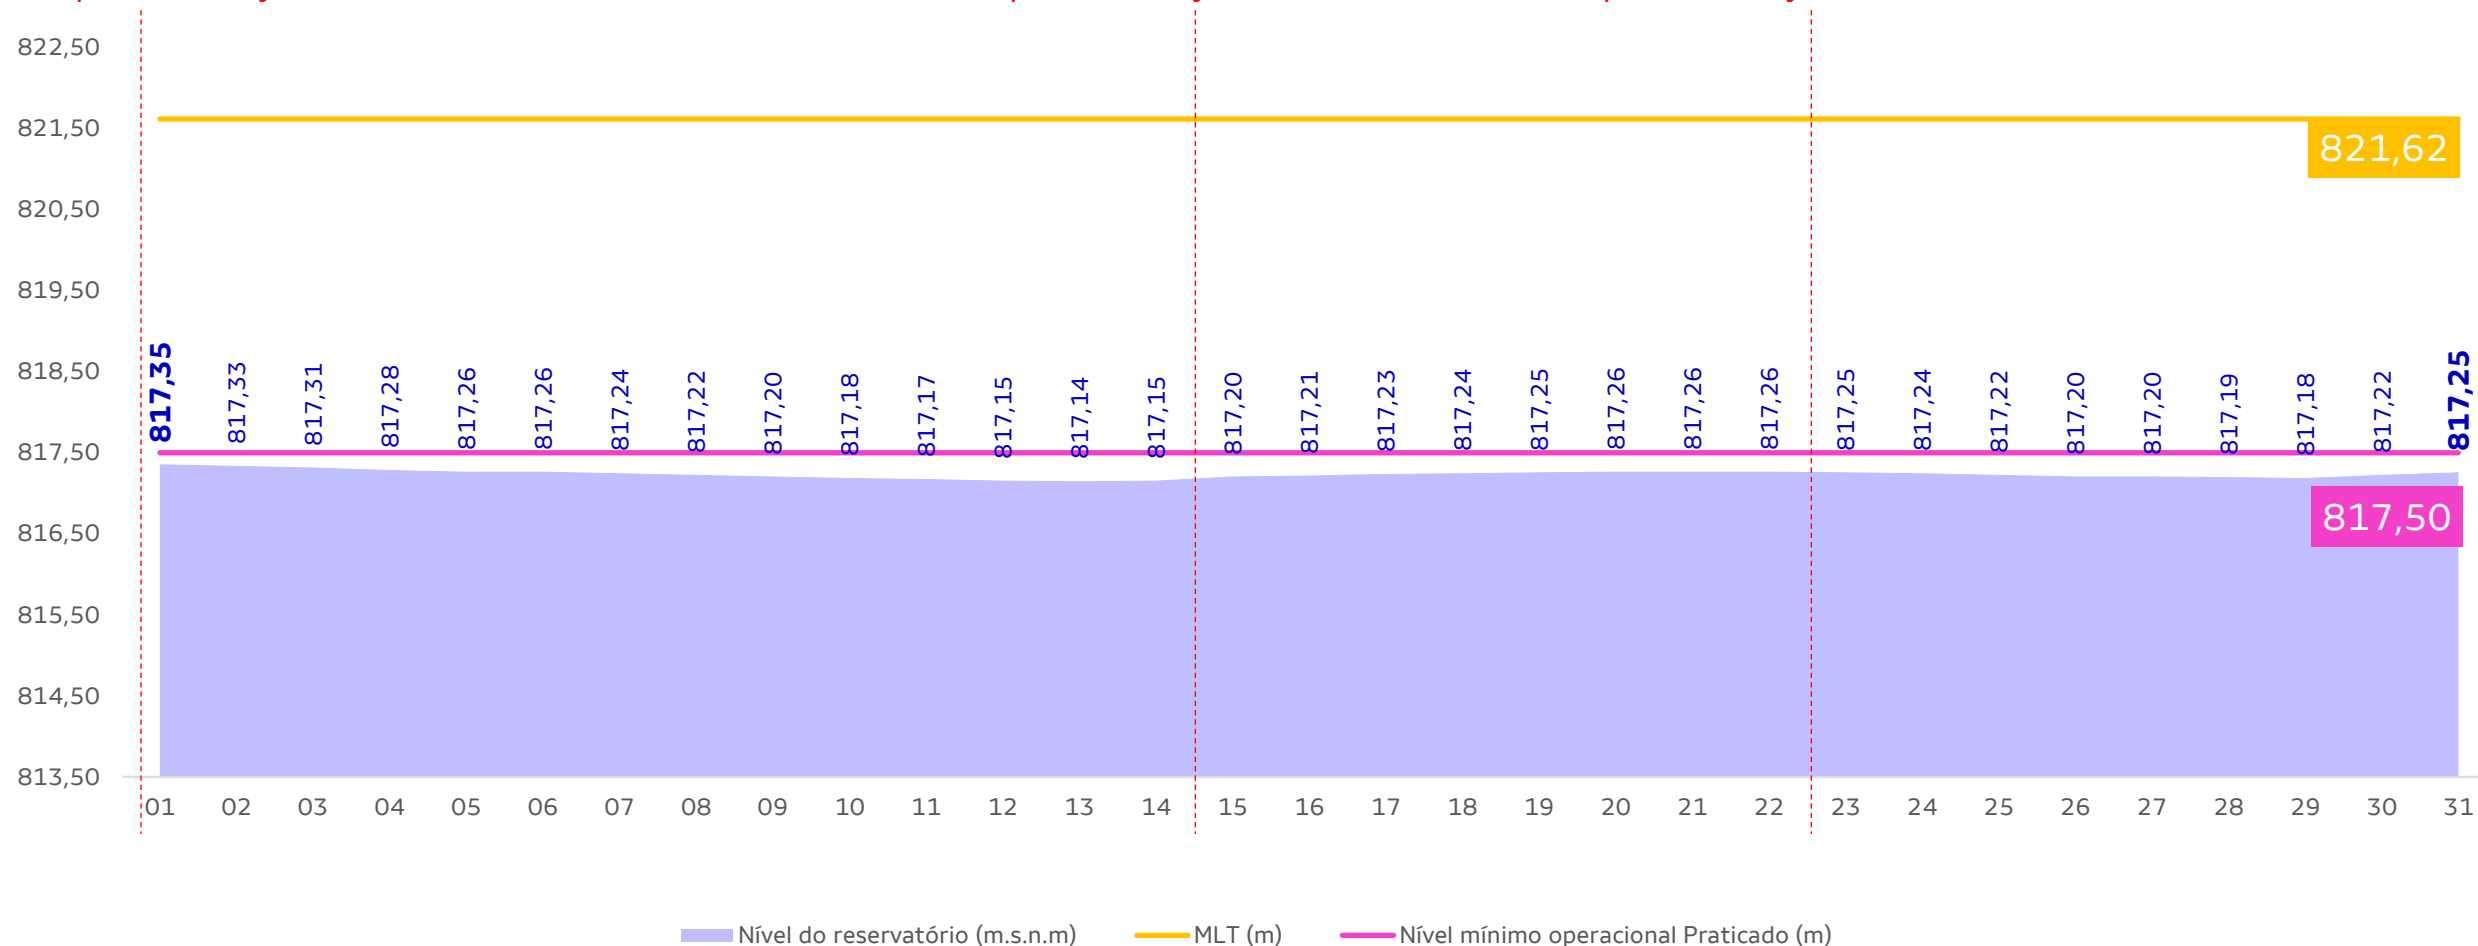


- Vazão afluyente de dezembro – 27,81% da MLT (4,06 m³/s realizado – 14,60m³/s MLT);
- A última vez que ficamos abaixo de 817,50 m.s.n.m. foi em janeiro/2004.

UHE Itupararanga

Níveis do Reservatório

Janeiro

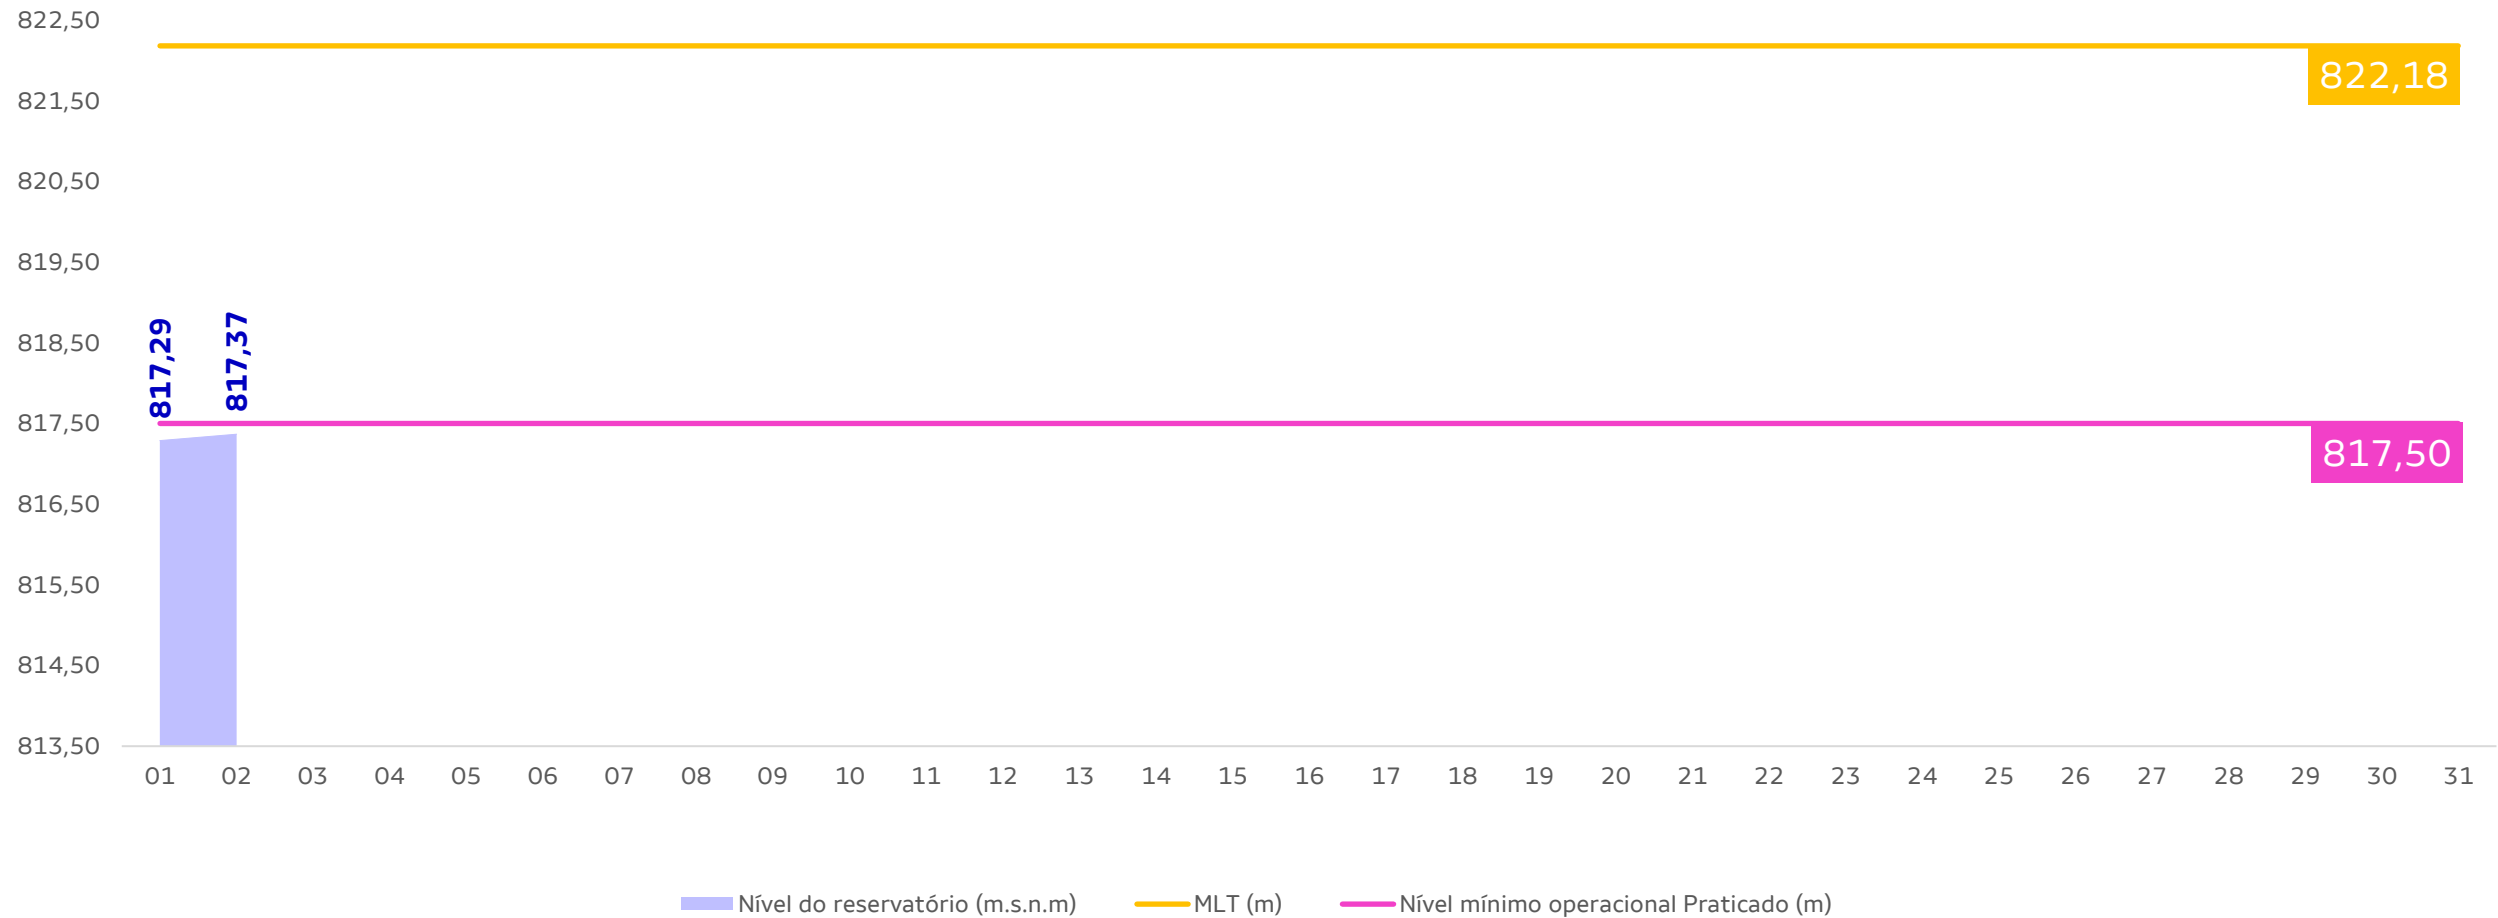


- Vazão afluyente de janeiro – 76,46 % da MLT (15,53 m³/s realizado – 20,30 m³/s MLT);
- A última vez que ficamos abaixo de 817,50 m.s.n.m. foi em janeiro/2004.

UHE Itupararanga

Vazões

Dezembro

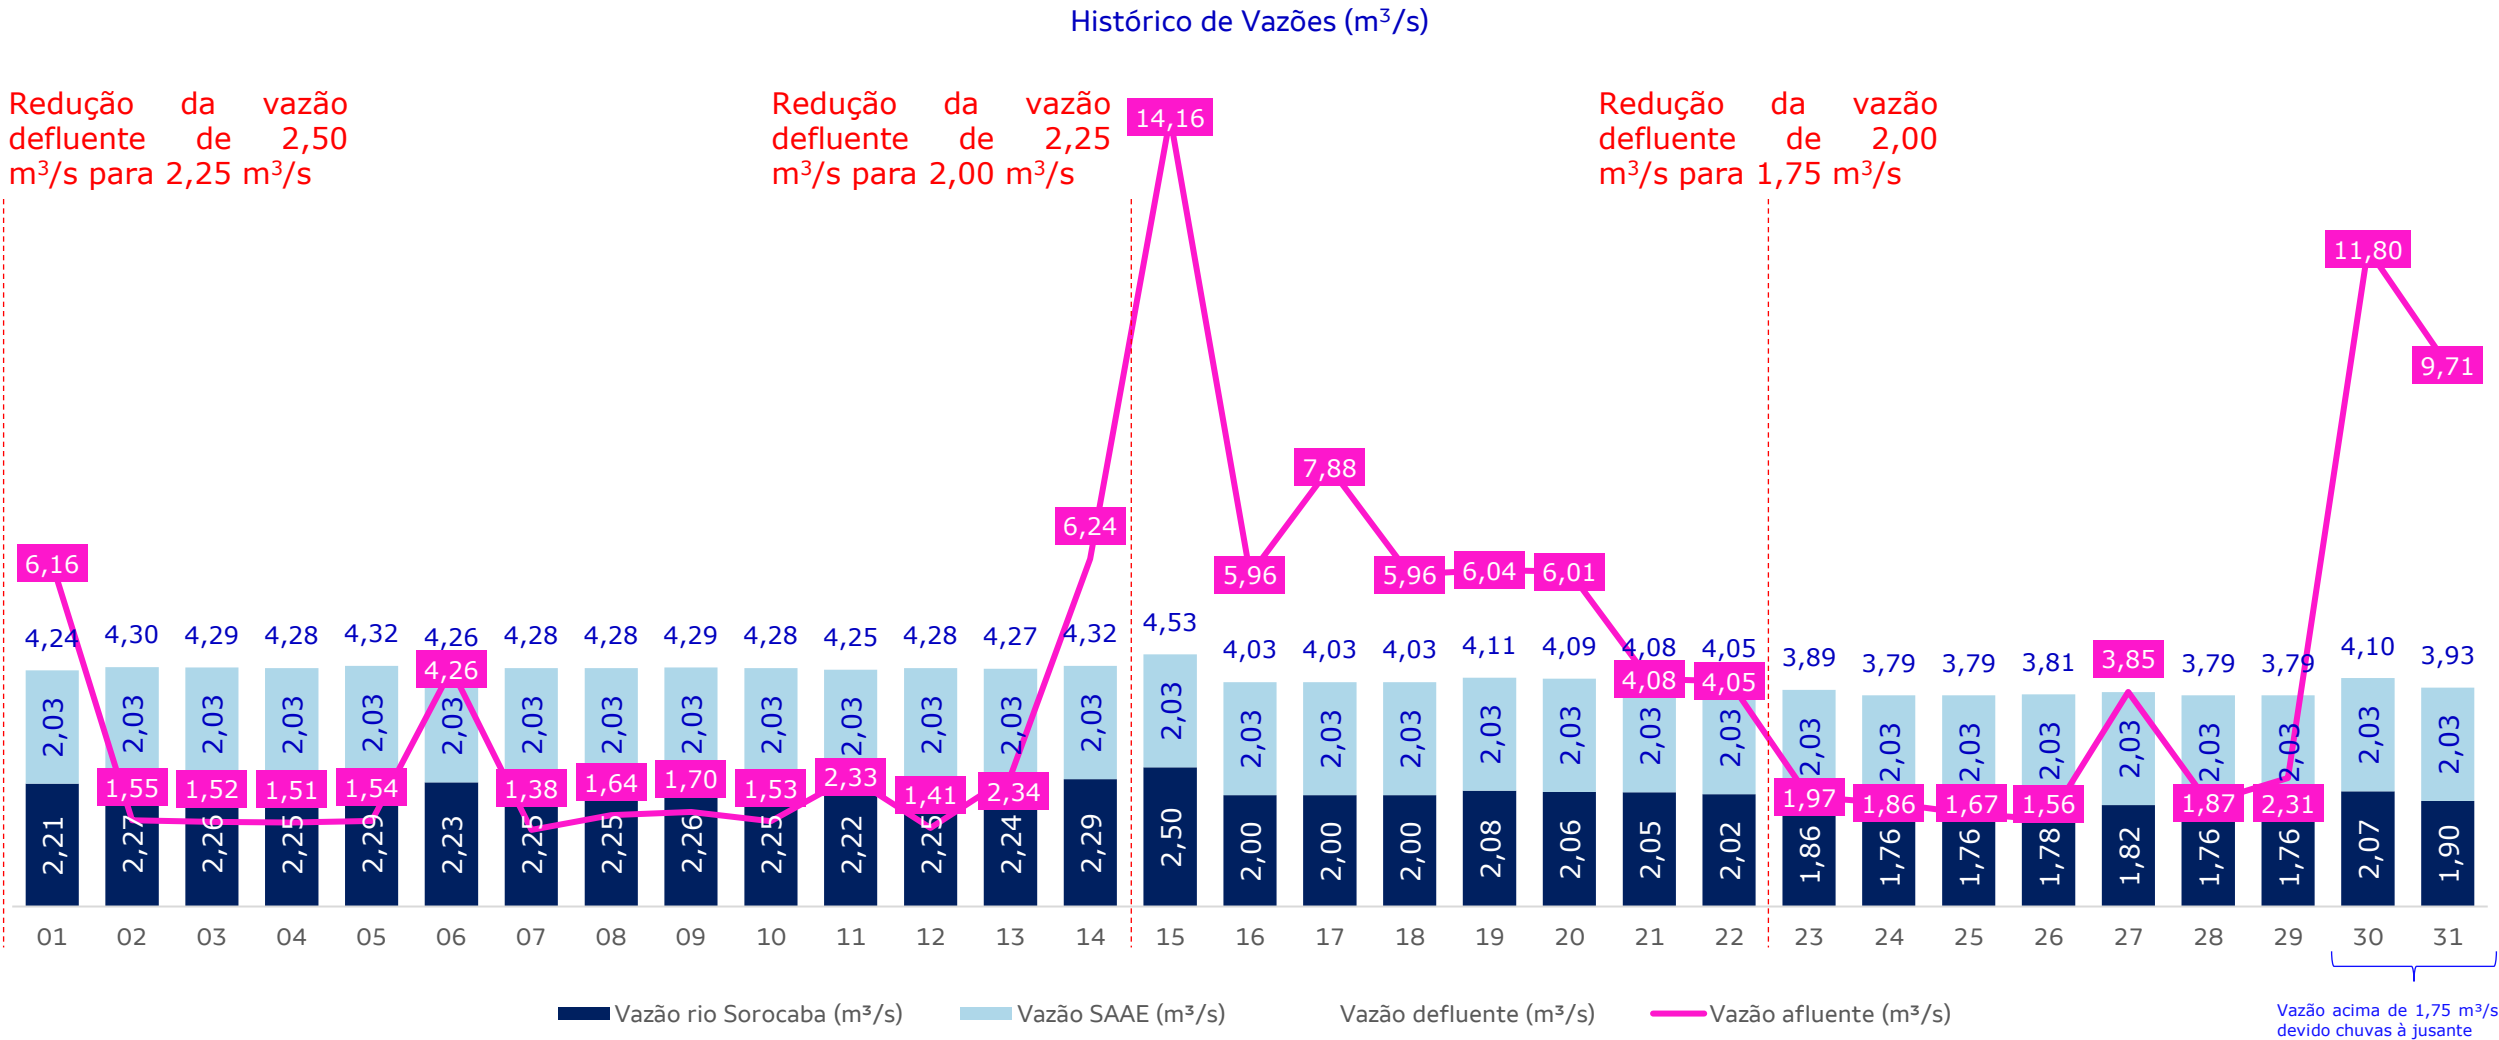


- Vazão afluyente de dezembro – 27,81% da MLT (4,06 m³/s realizado – 14,60m³/s MLT);
- A última vez que ficamos abaixo de 817,50 m.s.n.m. foi em janeiro/2004.

UHE Itupararanga

Vazões

Janeiro

Histórico de Vazões (m³/s)

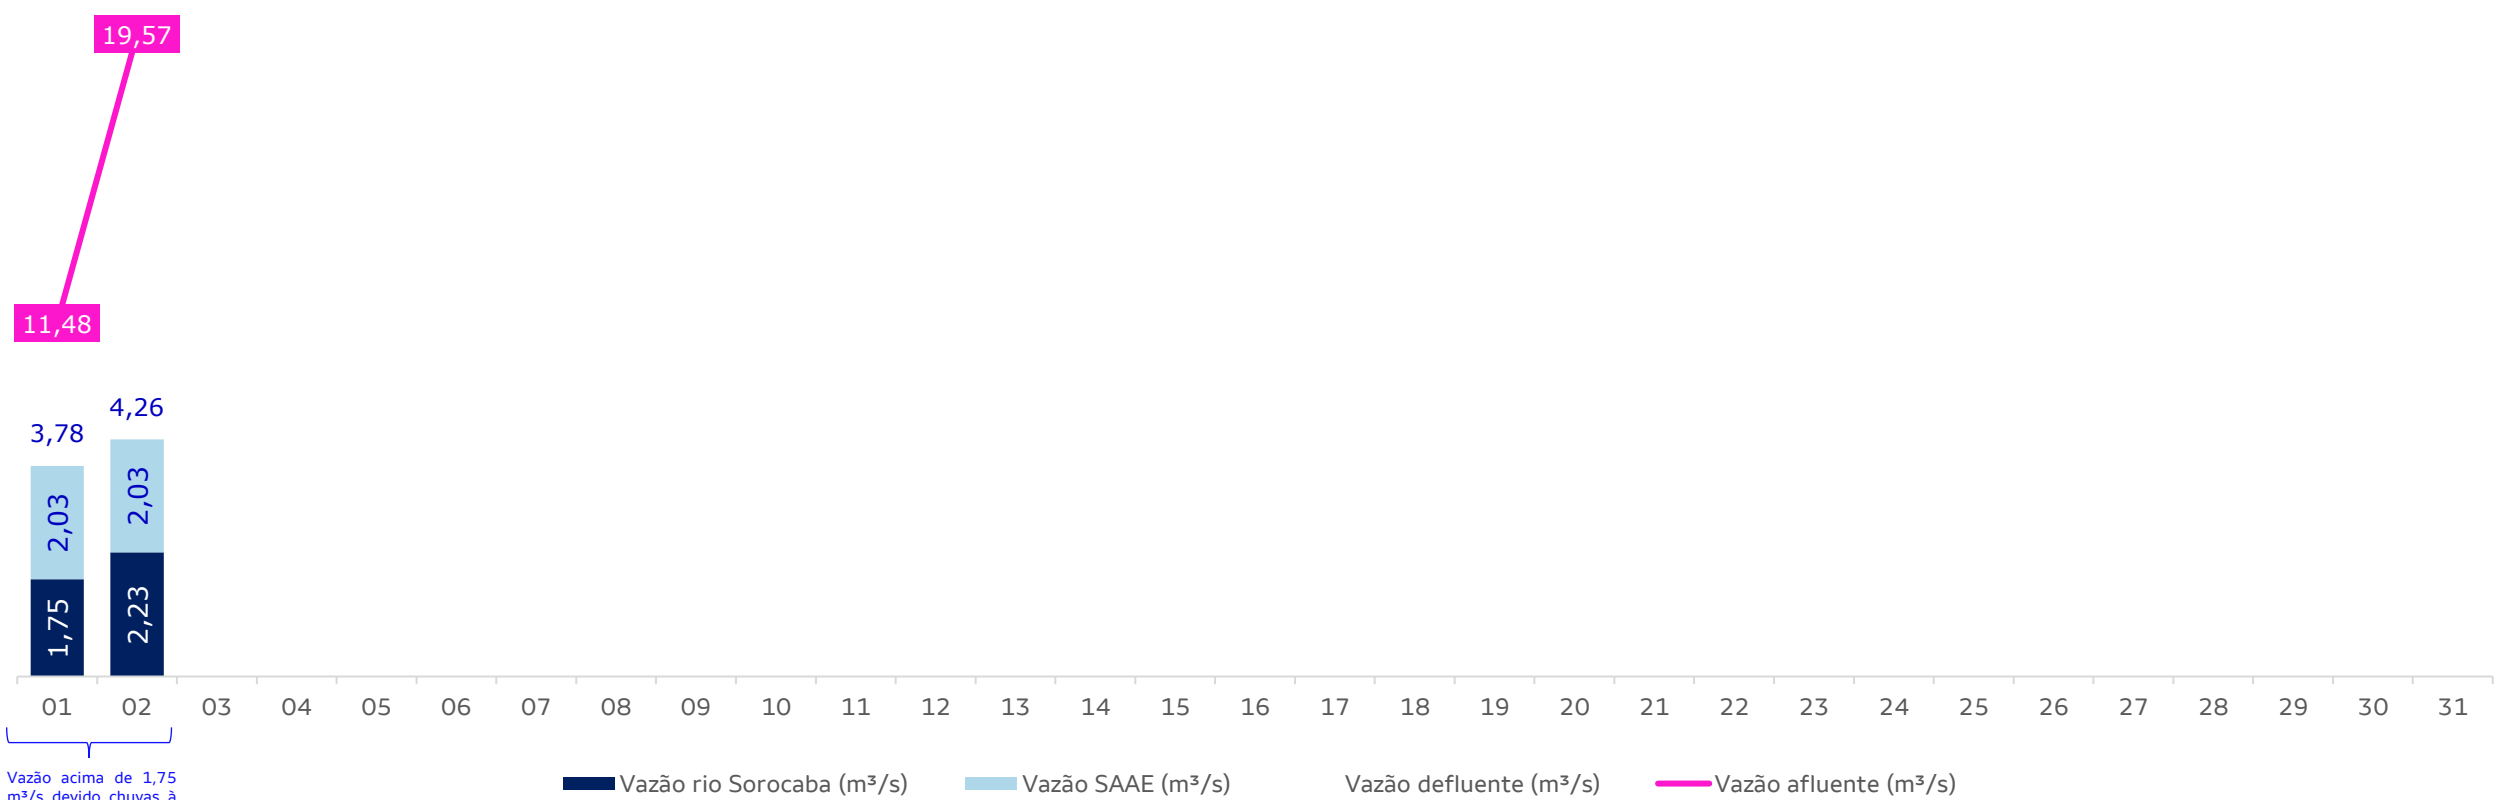


- Vazão afluyente de janeiro – 76,46 % da MLT (15,53 m³/s realizado – 20,30 m³/s MLT);
- A última vez que ficamos abaixo de 817,50 m.s.n.m. foi em janeiro/2004.

UHE Itupararanga

Estudo de Vazão Defluente

Resultados 30% de MLT

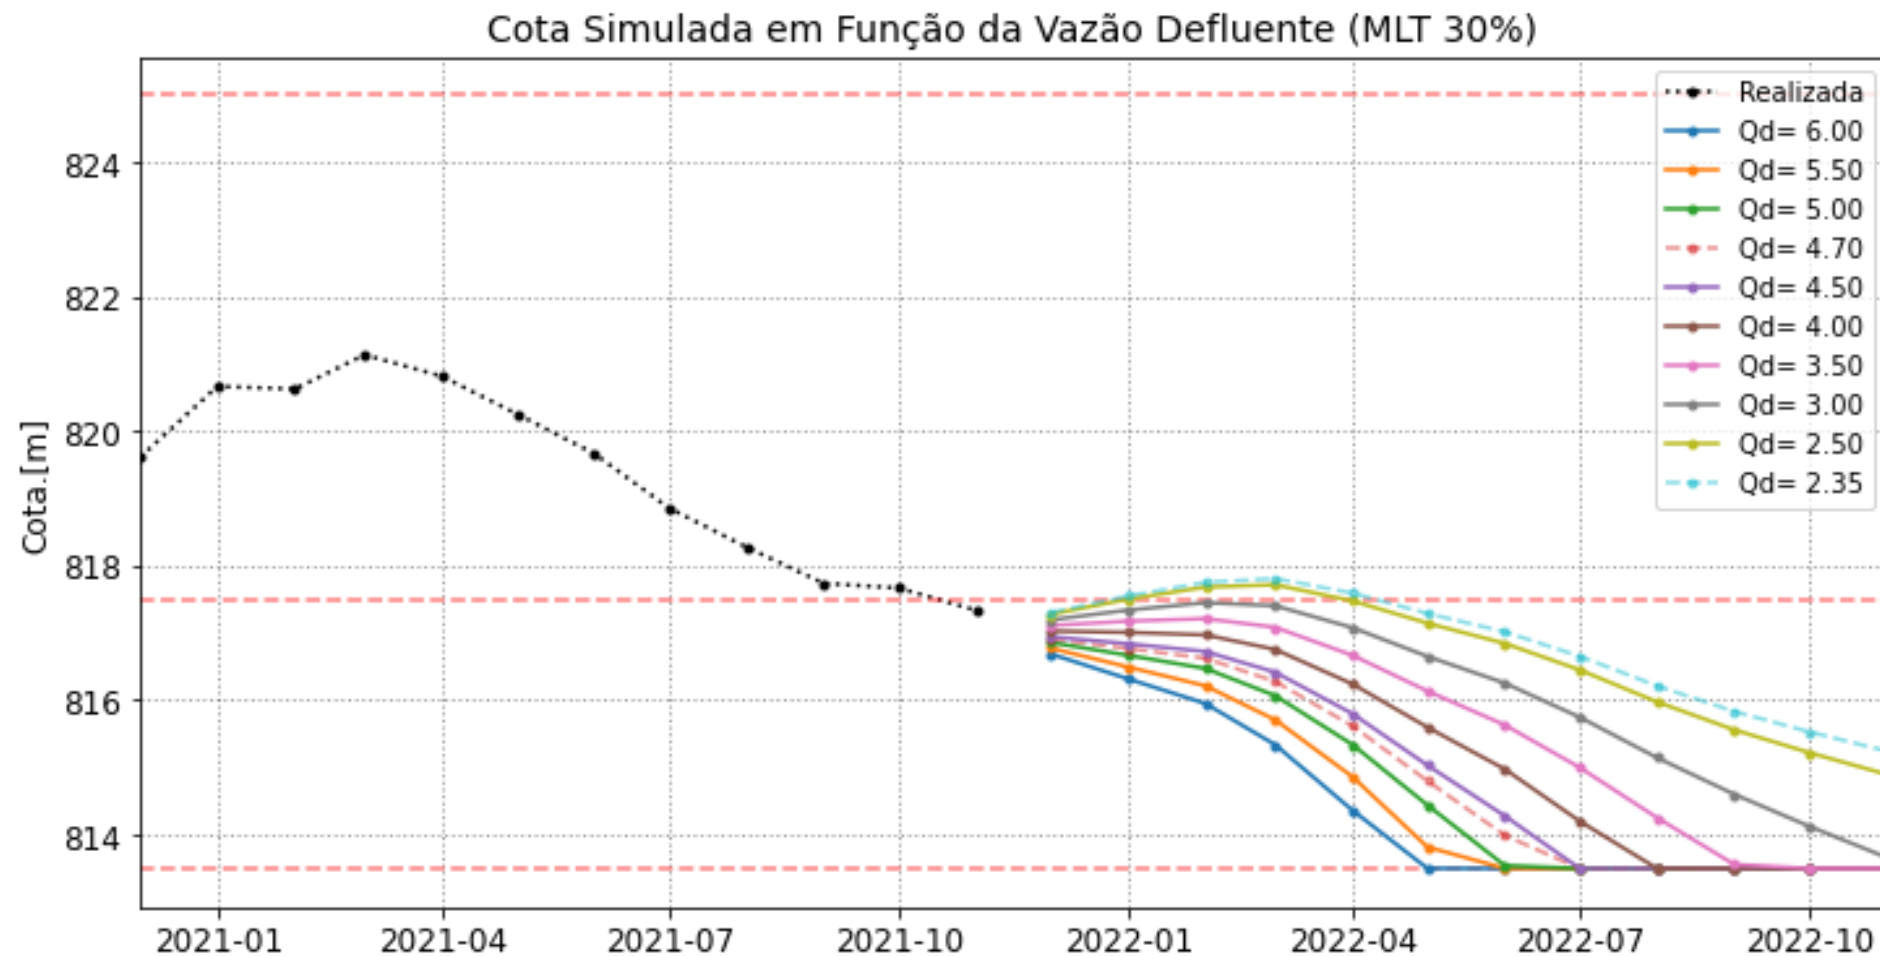

Obrigado